


一般財団法人宇治廃棄物処理公社における
未処理水放流事案に係る対応状況について

宇治廃棄物処理公社未処理水放流事案等調査委員会における提言を踏まえた対応状況について、下記のとおりご報告いたします。

1 施設面の対策

項目	進捗状況
第3期処分地の浸出水処理施設への送水管の設置	実施済み（令和5年3月に既報告）
第1期及び第2期処分地の側溝の清掃	
第1期及び第2期処分地の側溝の改修等工事	第1期処分地側溝改修済み 第2期処分地管理用道路排水路を新設済み
抜本的な雨水対策	処理能力強化工事の実施設計を基に他の対策について継続して検討・調整中

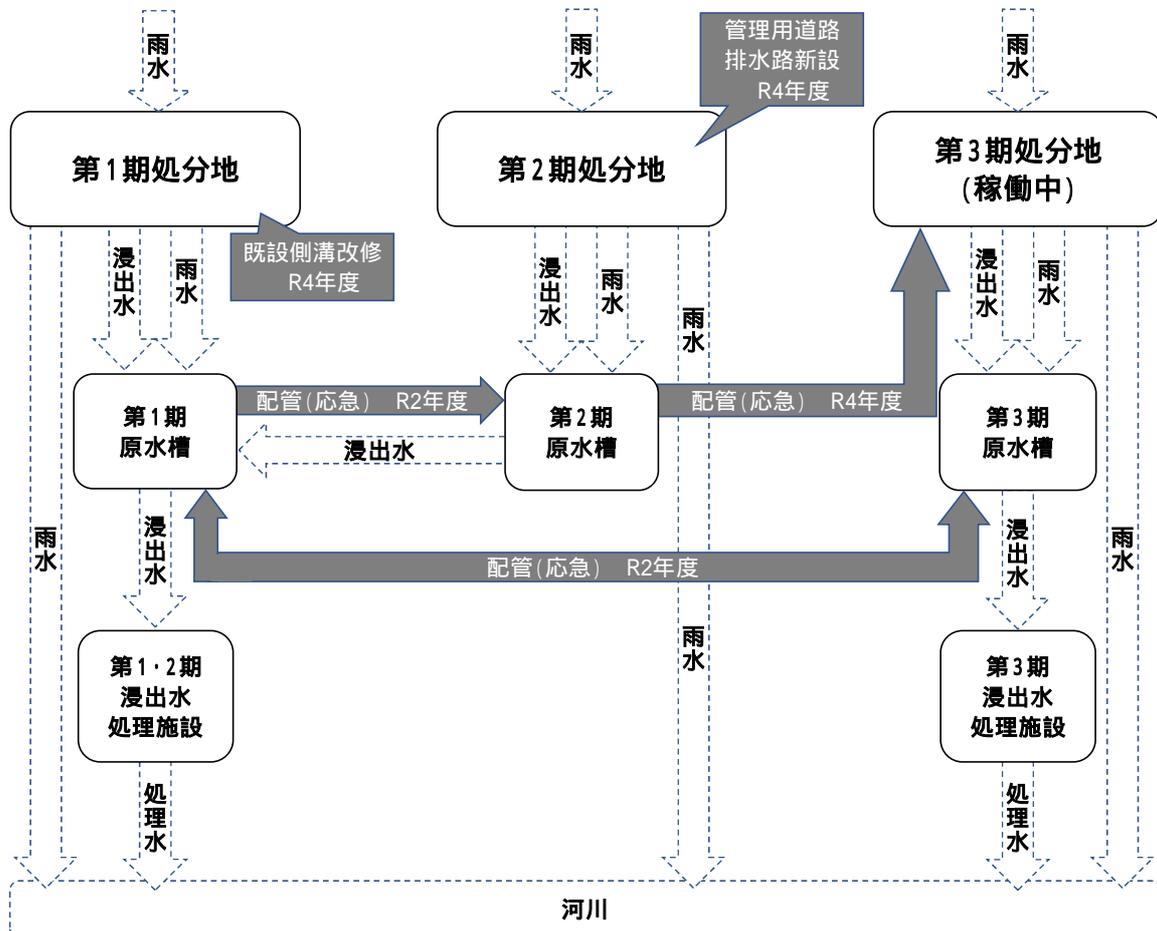

2 組織面の対策

項目	進捗状況
専門機関による監査	実施済み（令和5年3月に既報告）
環境マネジメントシステムの構築	
外部研修の受講	
業務マニュアルの整備及びホームページ作成	
職場会議の定期的開催	

3 対応に係る点検・検証

項目	進捗状況
対策に係る工程表の作成	実施済み（令和5年3月に既報告）
業務に係る点検・検証の実施	

施設面の対策については、実施に向けたさらなる取組の強化を図ることとし、宇治市として、引き続き公社への指導を徹底し、市民の信頼回復に向け努めてまいります。